




113年度大安海水浴場 水質趨勢

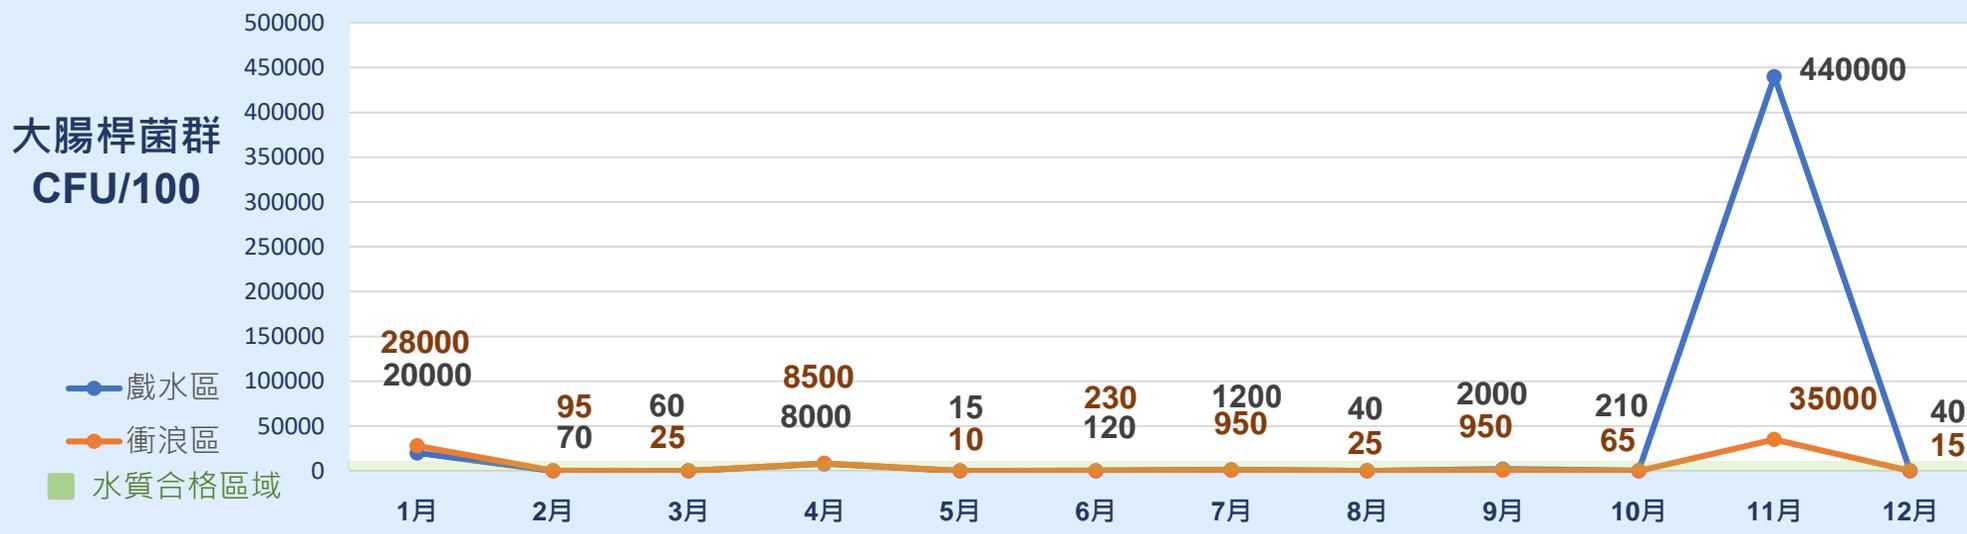

月份	監測站名	pH	溶氧	生化需氧量	大腸桿菌群	採樣日期
		-	mg/L	mg/L	CFU/100ml	
1	戲水區	8.2	7.8	<2	20000	113.01.25
	衝浪區	8.3	7.4	2	28000	
2	戲水區	8.3	6.7	2.6	70	113.02.21
	衝浪區	8.2	7.2	2.3	95	
3	戲水區	8.2	6.8	<2	60	113.03.26
	衝浪區	8.2	7.4	<2	25	
4	戲水區	8.0	5.0	3.9	8000	113.04.24
	衝浪區	8.0	4.9	3.9	8500	
5	戲水區	8.2	8.5	<2	15	113.05.14
	衝浪區	8.2	8.6	<2	10	
6	戲水區	8.3	5.8	2.3	120	113.06.24
	衝浪區	8.3	5.6	<2	230	

月份	監測站名	pH	溶氧	生化需氧量	大腸桿菌群	採樣日期
		-	mg/L	mg/L	CFU/100ml	
7	戲水區	8.1	4.4	<2	1200	113.07.22
	衝浪區	8.1	4.3	2.4	950	
8	戲水區	8.1	6.7	2.7	40	113.08.23
	衝浪區	8.1	6.6	2.5	25	
9	戲水區	8.1	6.6	<2	2000	113.09.23
	衝浪區	8.1	6.8	<2	950	
10	戲水區	8.1	6.6	<2	210	113.10.29
	衝浪區	8.1	6.6	<2	65	
11	戲水區	7.9	7.1	<2	440000	113.11.15
	衝浪區	7.9	7.4	<2	35000	
12	戲水區	8.0	6.4	<2	40	113.12.05
	衝浪區	8.1	6.3	<2	15	