




114年度大安海水浴場 水質趨勢

大腸桿菌群 CFU/100

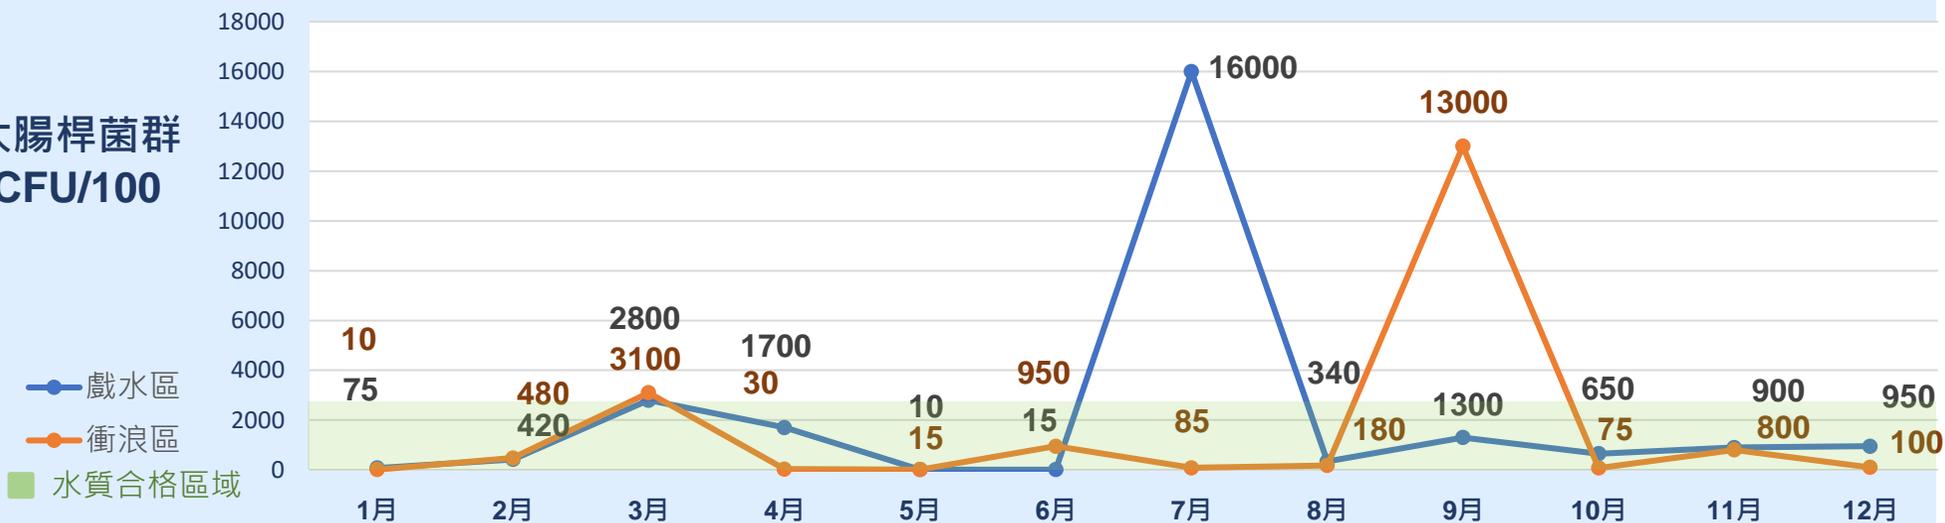

月份	監測站名	pH	溶氧	生化需氧量	大腸桿菌群	採樣日期
		-	mg/L	mg/L	CFU/100ml	
1	戲水區	8.0	7.8	<2	75	114.01.14
	衝浪區	8.0	7.5	<2	10	
2	戲水區	8.0	7.6	<2	420	114.02.17
	衝浪區	8.0	7.6	<2	480	
3	戲水區	8.0	7.6	14.7	2800	114.03.17
	衝浪區	8.1	7.5	5.4	3100	
4	戲水區	8.2	7.2	<2	1700	114.04.14
	衝浪區	8.2	7.7	<2	30	
5	戲水區	8.1	6.0	<2	<10	114.05.14
	衝浪區	8.0	6.0	<2	15	
6	戲水區	8.6	8.8	<2	15	114.06.17
	衝浪區	8.3	6.9	<2	950	

月份	監測站名	pH	溶氧	生化需氧量	大腸桿菌群	採樣日期
		-	mg/L	mg/L	CFU/100ml	
7	戲水區	8.1	6.5	<2	16000	114.07.14
	衝浪區	8.2	6.3	<2	85	
8	戲水區	8.1	6.5	<2	340	114.08.11
	衝浪區	8.2	6.4	<2	180	
9	戲水區	8.2	6.2	<2	1300	114.09.22
	衝浪區	8.3	6.0	<2	13000	
10	戲水區	8.1	7.5	<2	650	114.10.20
	衝浪區	8.0	7.2	<2	75	
11	戲水區	8.1	7.7	<2	900	114.11.20
	衝浪區	8.1	7.8	<2	800	
12	戲水區	8.1	7.6	<2	950	114.12.08
	衝浪區	8.0	7.3	<2	100	